



**KOPPEL A.W.** & S.p.A.  
**ASCENSORI - MONTACARICHI**  
**GOODS & PASSENGER LIFT**

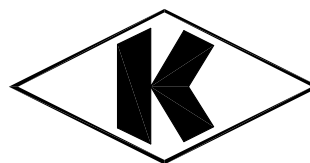


Quote riferite al finito - Non rilevare in scala le misure - Per qualsiasi variazione rispetto a questa scheda contattare l'ufficio commerciale

**PREVEDERE FORO DIM. 300x200 mm  
 PER PASSAGGIO TUBO OLIO E  
 LINEE ELETTRICHE**

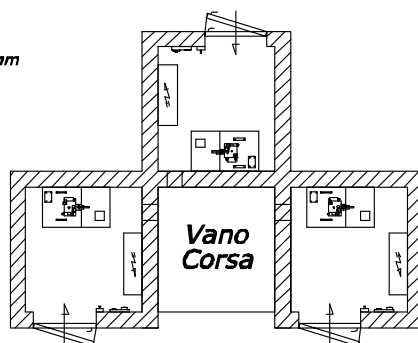

**PREVEDERE CUNICOLO ISPEZIONABILE  
 PER PASSAGGIO TUBO OLIO E  
 LINEE ELETTRICHE**

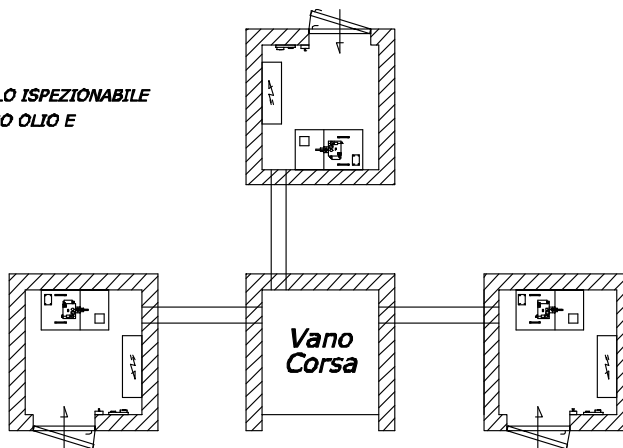

**Porta di accesso al locale macchina dim. 800x2000 mm  
 Dimensioni Minime 600x1800 mm  
 La porta deve aprirsi verso l'esterno del locale macchina**

**Altezza minima locale 2000 mm**


**Prevedere sopra la centralina oleodinamica  
 gancio con portata minima 500 daN**


**Prevedere ventilazione o aerazione del locale macchina  
 diretta verso l'esterno**

**Illuminazione minima di 200 lux a pavimento**

**Le dimensioni in pianta del locale macchina devono essere concordate  
 con l'ufficio tecnico in base alle caratteristiche dell'impianto**

**Locale Macchina  
 Impianto Oleodinamico**

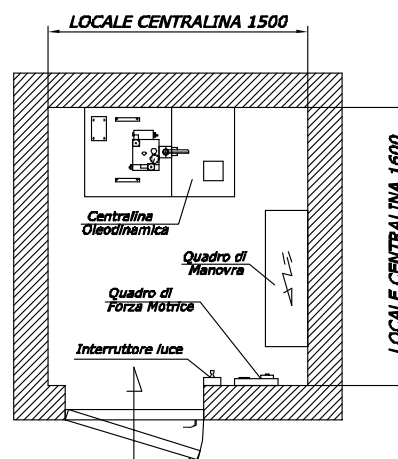


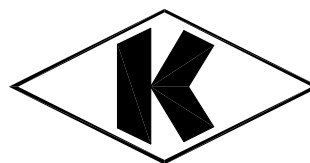


Quote riferite al finito - Non rilevare in scala le misure - Per qualsiasi variazione rispetto a questa scheda contattare l'ufficio commerciale




PREVEDERE FORO DIM. 300x200 mm  
 PER PASSAGGIO TUBO OLIO E  
 LINEE ELETTRICHE

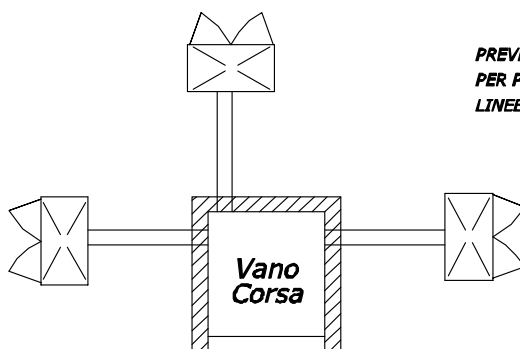

PREVEDERE CUNICOLO ISPEZIONABILE  
 PER PASSAGGIO TUBO OLIO E  
 LINEE ELETTRICHE

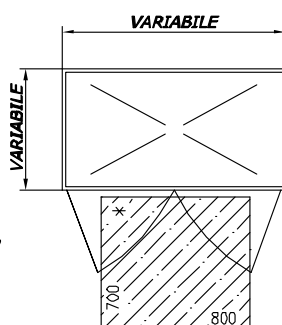

Le dimensioni in pianta  
 dell'armadio locale macchina  
 devo essere concordate  
 con l'ufficio tecnico  
 in base alle caratteristiche  
 dell'impianto

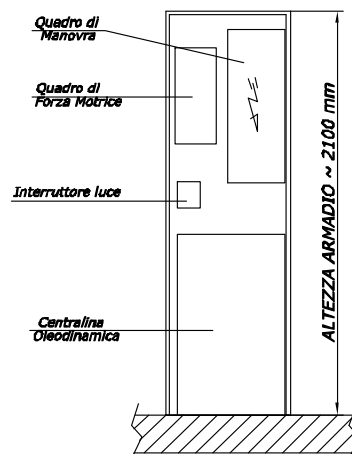

## Armadio Locale Macchina Impianto Oleodinamico